



KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV PE DN 63/90mm
(cevovod poteka v cestnem telesu)

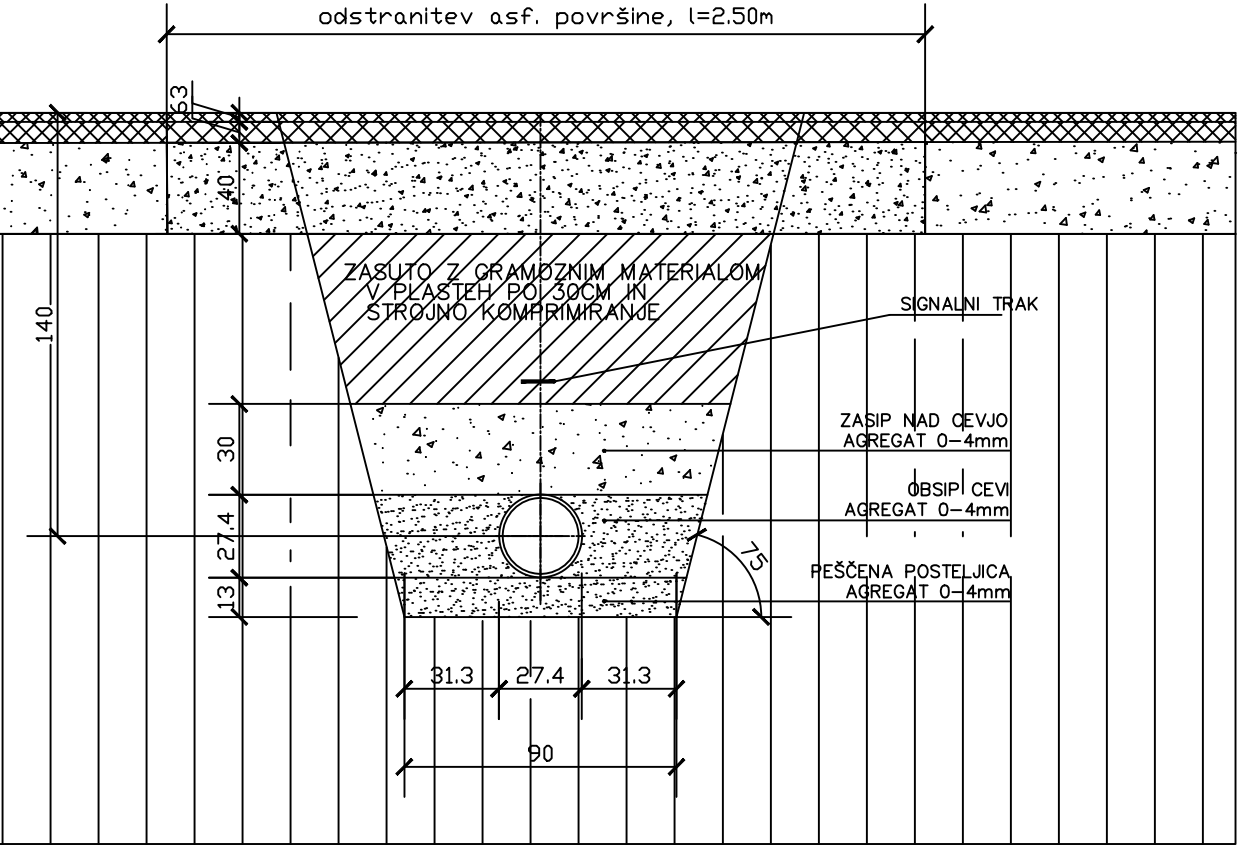

Obrabna plast 3cm – asfaltbeton
Nosilna plast 6cm – bitudrobir
Tamponski material 0-32 – 40cm

KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV PE DN 63/90mm
(cevovod poteka v raščenem terenu)

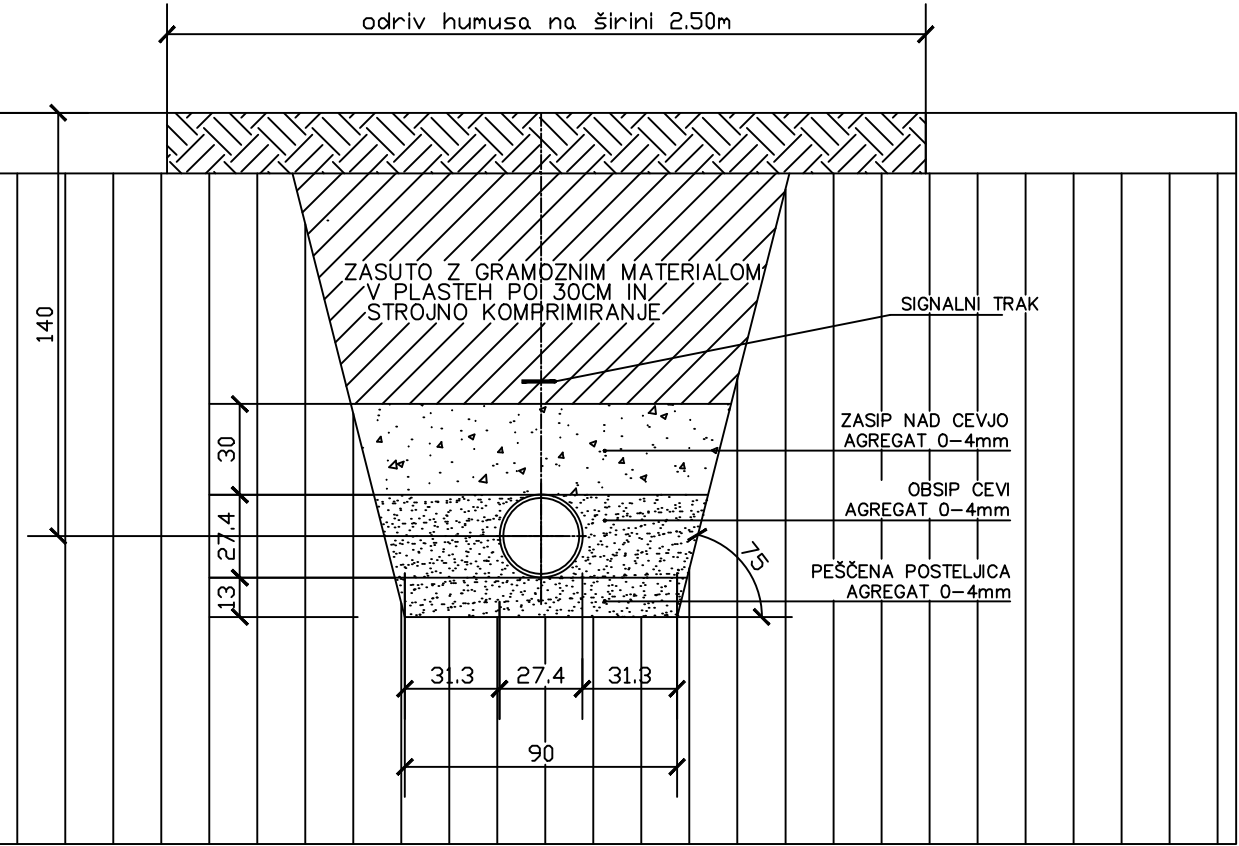

Spremembe:		Opis spremembe:			Datum:		Podpis:		
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA					Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza				
Projektivno podjetje:  ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje									
		Ime in priimek:		Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:	Vsebina risbe: DETAJL POLAGANJA VODOVODNE CEVI Merilo: M 1:25		
Odg. vodja projekta:		Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		G-0521		sept. 2019			
Odg. projektant:		dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G-3945		sept. 2019			
Obdelal:									
Preveril:									
Nosilec podatkov:				Datoteka: DE-K-DGD-19024_050301_polaganje_cevi.dwg		Vrsta načrta: DGD		Številka načrta: PRO K 19024 DGD	
Oznaka risbe:				Datum: september 2022 (september 2019)				Številka priloge: 05.03.01	