


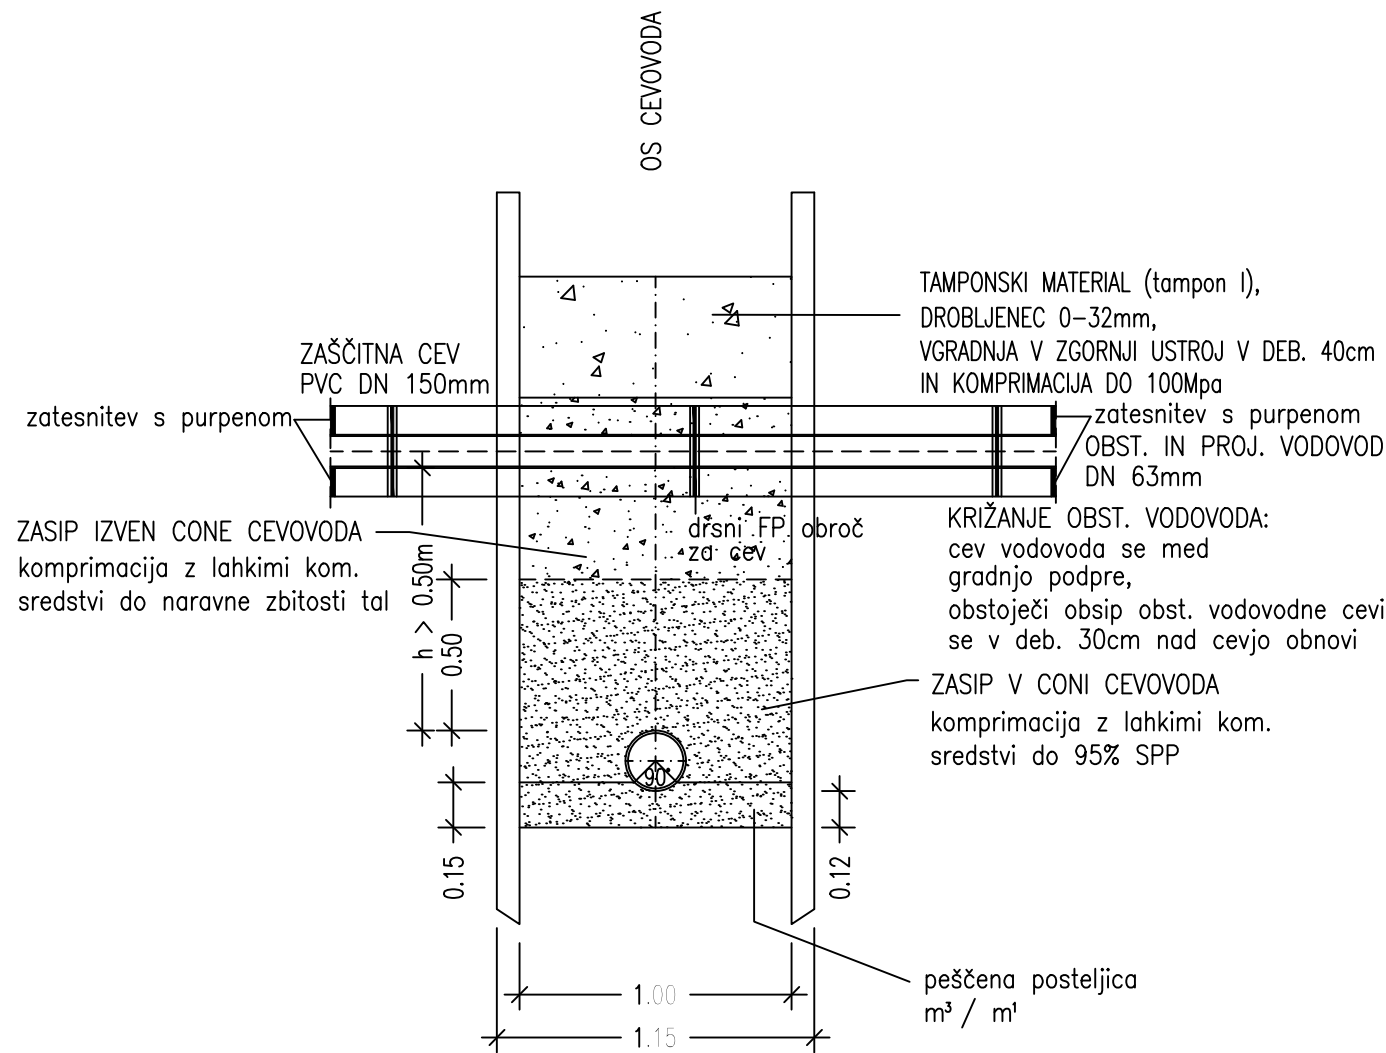

- MATERIAL:
- 1x zaščitna cev PVC DN 150mm SN8 - 6m
 - 2x MJ multi/joint dvojni + GF + za cev DN 63 in 90mm
 - 4x drsni FP obroč za cev DN 63 in 90mm
 - 8m x PE 100 cevi DN 63 in 90mm
 - 2 x zatesnitev s purpenom

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA				Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ - 2.faza	
Projektivno podjetje:  ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje				Vsebina risbe:	
Ime in priimek:		Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:	DETAJL KRIŽANJA Z OBST. IN PREDVIDENIM VODOVODOM
Odg. vodja projekta: Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		G-0521		sept. 2019	
Odg. projektant: dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G-3945		sept. 2019	
Obdelal:					
Preveril:					
Nosilec podatkov:		Datoteka: DE-K-DGD-19024_050501_kriz-vodovod.dwg			Merilo: M 1:25
Oznaka risbe:		Datum: september 2022 (september 2019)			
Vrsta načrta: DGD				Številka načrta: PRO K 19024 DGD	
				Številka priloge: 05.05.01	