



KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV PE DN 63/90mm
(cevovod poteka v cestnem telesu)

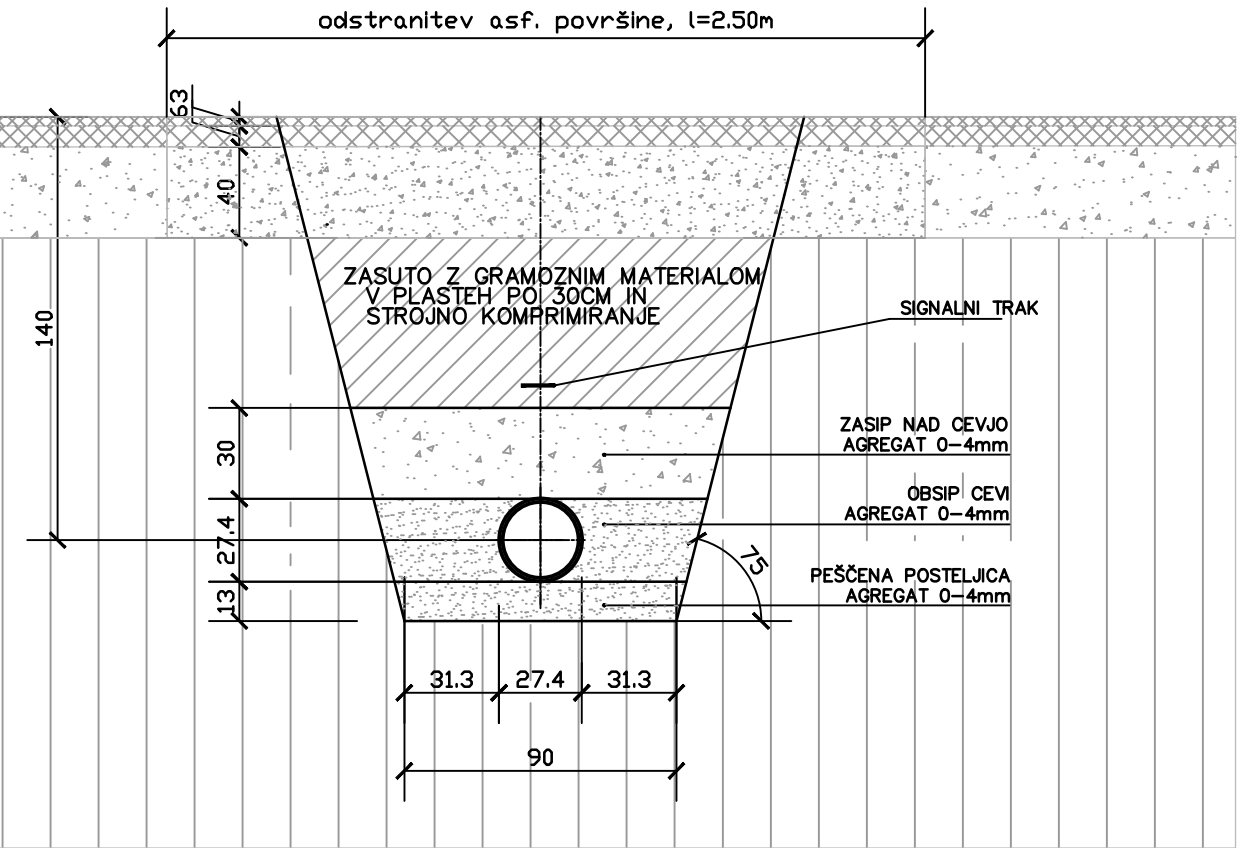

Obrabna plast 3cm – asfaltbeton
Nosilna plast 6cm – bitudrobir
Tamponski material 0–32 – 40cm

KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV PE DN 63/90mm
(cevovod poteka v raščenem terenu)

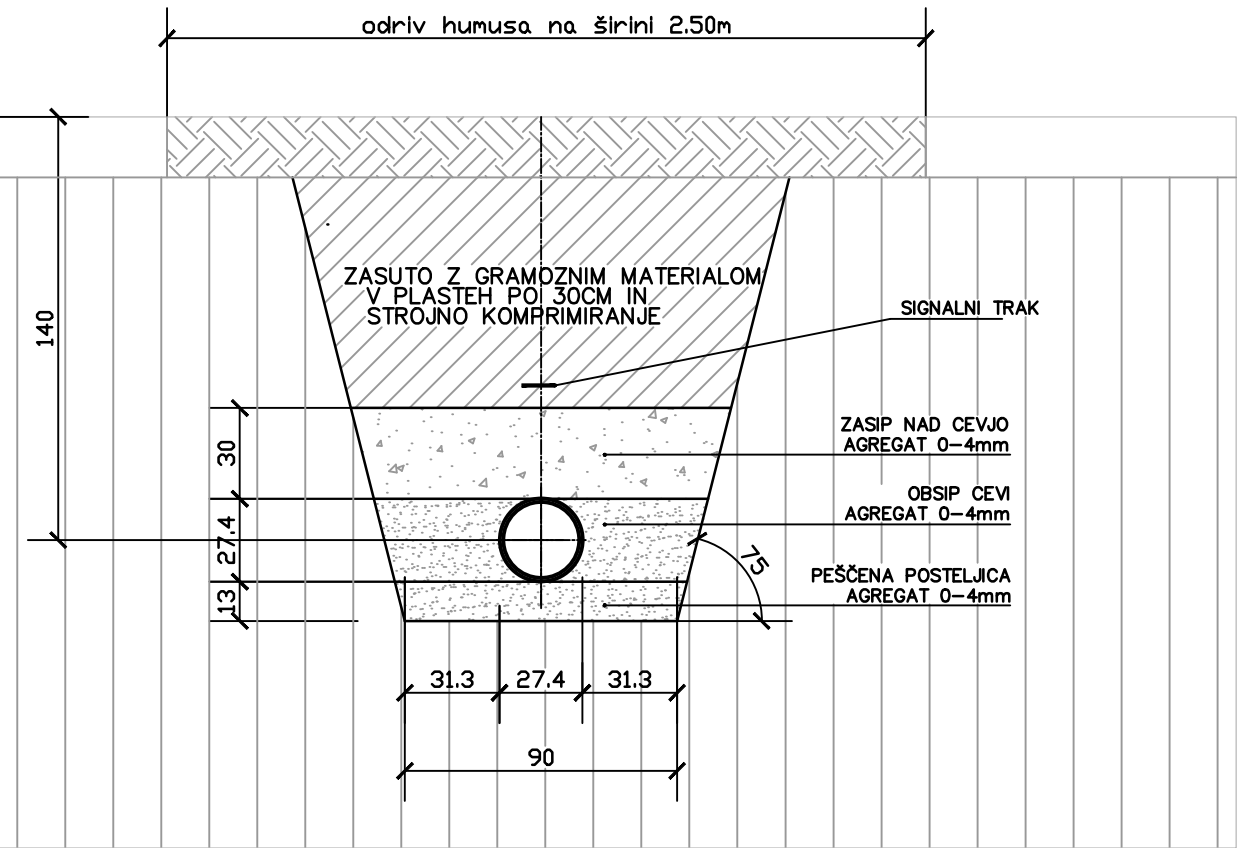

Spremembe:		Opis spremembe:			Datum:		Podpis:		
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA					Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ				
Projektivno podjetje: ekologika ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje									
Ime in priimek:		Identif. štev.:		Podpis:		Datum pod.:		Vsebina risbe: DETAIL VKOPA VODOVODNE CEVI PE DN 63/90 mm	
Odg. vodja projekta:		Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		G-0521		maj 2022			
Odg. projektant:		dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G-3945		maj 2022			
Obdelal:									
Preveril:								Merilo: M 1:25	
Nosilec podatkov:		Datoteka:		DE-K-PZI-19024_050301_vkop-cevi.dwg		Vrsta načrta:			
Oznaka risbe:		Datum:		maj 2022		PZI		PRO K 19024	
								Številka priloge:	
								05.03.01	