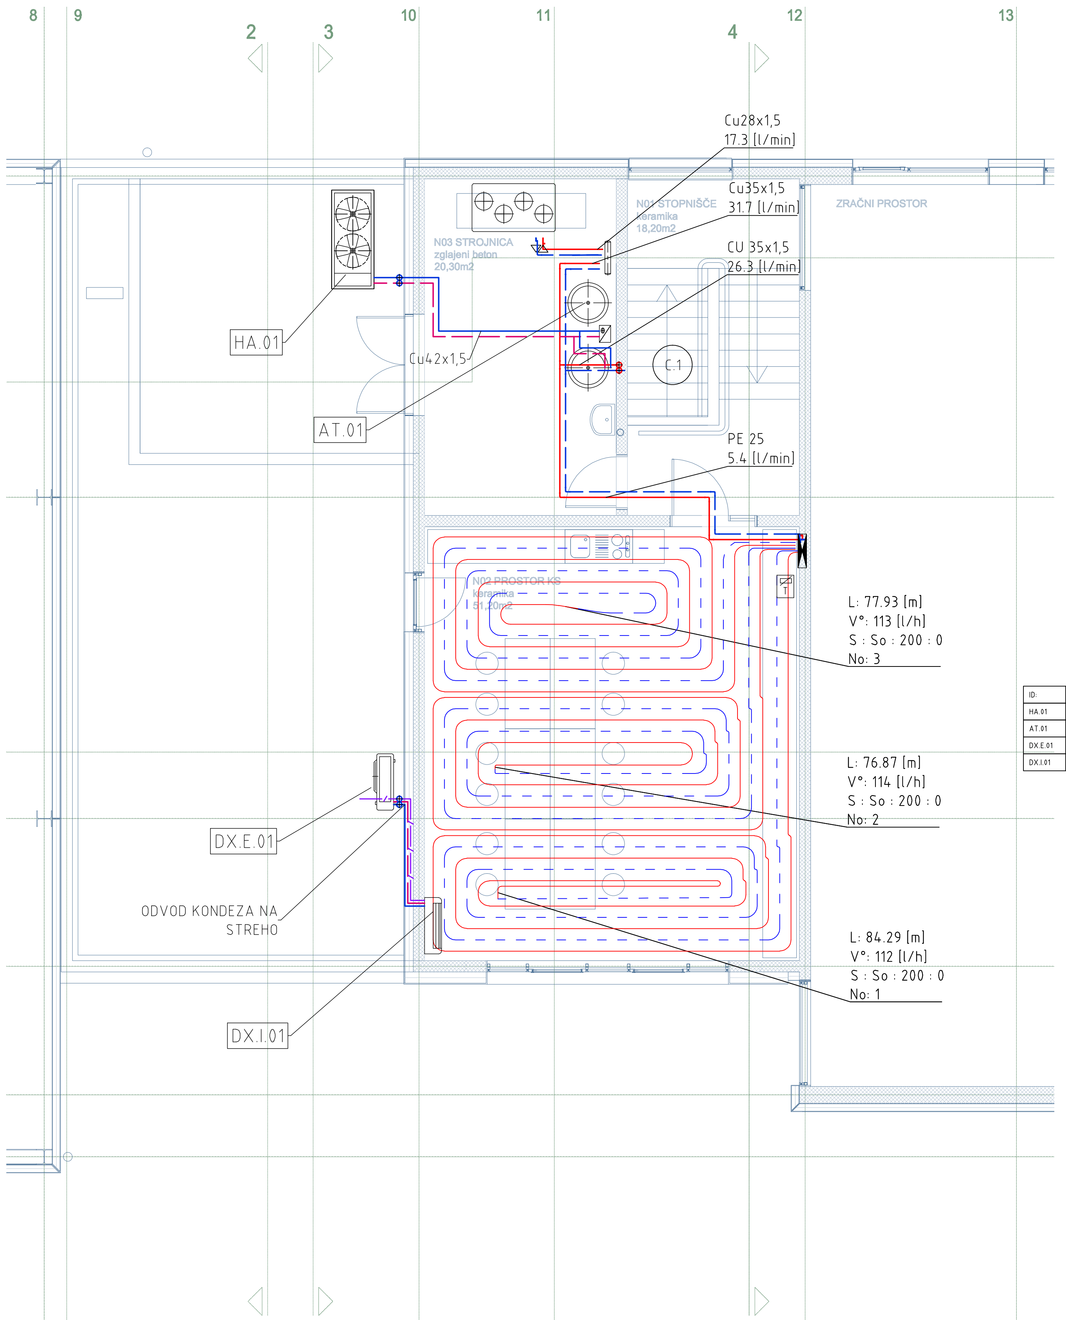

ID:	Opis:	Tip:	Opis:
HA.01	toplotna črpalka zrak-voda	ANLI 101 HP	Qg=9,1-26,7 kW; Qh=8,7-24,7 kW; Pel=6,50 W; U=400 V; m=320 kg
AT.01	akumulator toplote	PSM 500	V=500 l; DN32
DX.E.01	DX hladilna enota - zunanja	RAK-35NH5	Qh=0,9-4,0 kW;Qg=1,1-5,0 kW; Pel=1,3 kW (U=230 V); m=45 kg
DX.I.01	DX hladilna enota - notranja	RAK-35NH6A	Pel=80 W (U=230 V); m=19 kg

Risba	**TLORIS NADSTROPJA**						
Vsebina risbe	**OGREVANJE, HLAJENJE**						
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a 5270 Ajdovščina			*Projektant:*	**PINSS d.o.o.** Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 M: pinss@siol.net		
Objekt:	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V KRAJEVNI SKUPNOSTI CESTA VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE			*Odg. projektant:*	Samo ŠTRUKELJ, u.dis S-0033		
				Izdelal:	Marjan ŠTRUKELJ, dgi		
Vrsta načrta	STROJNE INSTALACIJE						
	Št. projekta	*Št. načrta*	*Vrsta projekta*	*Merilo*	*Datum*	*Mapa*	*Št. risbe*
	13/14	13-11-02-2	PZI	1 : 50	12.2013	S	**2.2**

LIST SRC = 594